改訂履歴 RV. HISTORY 符号 MARK	改訂内容 DESCRIPTION	日付 DATE	改訂者 CHK'D
B	- -	- -	- -
C	- -	- -	- -

本体付属機器		略名	電機線番
1	ﾏｸﾞﾈｯﾄｺﾝﾍﾞｱ駆動用ﾓｰﾀ:Sumitomo CNHM01-5107DA-731 0.1kw,3Φ200v,4P,50/60Hz,定格電流0.69/0.62A	M10	U10 V10 W10 E
2	払出ﾕﾆｯﾄ駆動用ﾓｰﾀ:ORIENTAL 5IK40GN-ST2 40w,3Φ200v,4P,50/60Hz,定格電流0.40A	M11	U11 V11 W11 E
3	ｷﾘ粉凝縮装置 駆動用ﾓｰﾀ:ORIENTAL 5IK40GN-ST2:Kｼﾘｰｽﾞ 40w,3Φ200v,4P,50/60Hz,定格電流0.40A	M12A	U12A V12A W12A E

ｵﾌﾟｼｮﾝ機器（標準仕様）		略名	電機線番
4	ｸｰﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ:TERAL LPW402C-1.5:SIZE Rp1 1/2"-40A 1.5kw,3Φ200v,2P,50/60Hz,定格電流6.1/6.5A	M13	U13 V13 W13 E
5	ﾌﾛｰﾄ(ｽｲｯﾁ無):ｺｲｹE&S CLT-1-B1-CC-100-50CR-1:LH-80mm		
6	ﾌﾛｰﾄ用ｽｲｯﾁ:ｺｲｹE&S NC,負荷電圧AC/DC 5~100v,負荷電流3~20mA		+ -
7	ﾌﾛｰﾄ保護ｶﾊﾞｰ		
8	回転検知ﾕﾆｯﾄ:OMRON 近接ｾﾝｻ:E2E-X7D1-M1G(NO,DC10~30v,3~100mA) ｹｰﾌﾞﾙ付ｺﾈｸﾀ:XS2F-D421-G80-A		+ -
9	ｷｬｽﾀｰ付ﾁｯﾌﾟBOX:1台		
10	ｸｰﾗﾝﾄ回収ﾕﾆｯﾄ：ｼﾘﾝﾀﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 駆動用ﾓｰﾀ:ORIENTAL 4IK25GN-ST2:Kｼﾘｰｽﾞ 25w,3Φ200v,50/60Hz,定格電流0.25A	M14A	U14A V14A W14A E
11	中継BOX 300(W)×250(H)×120(D)		

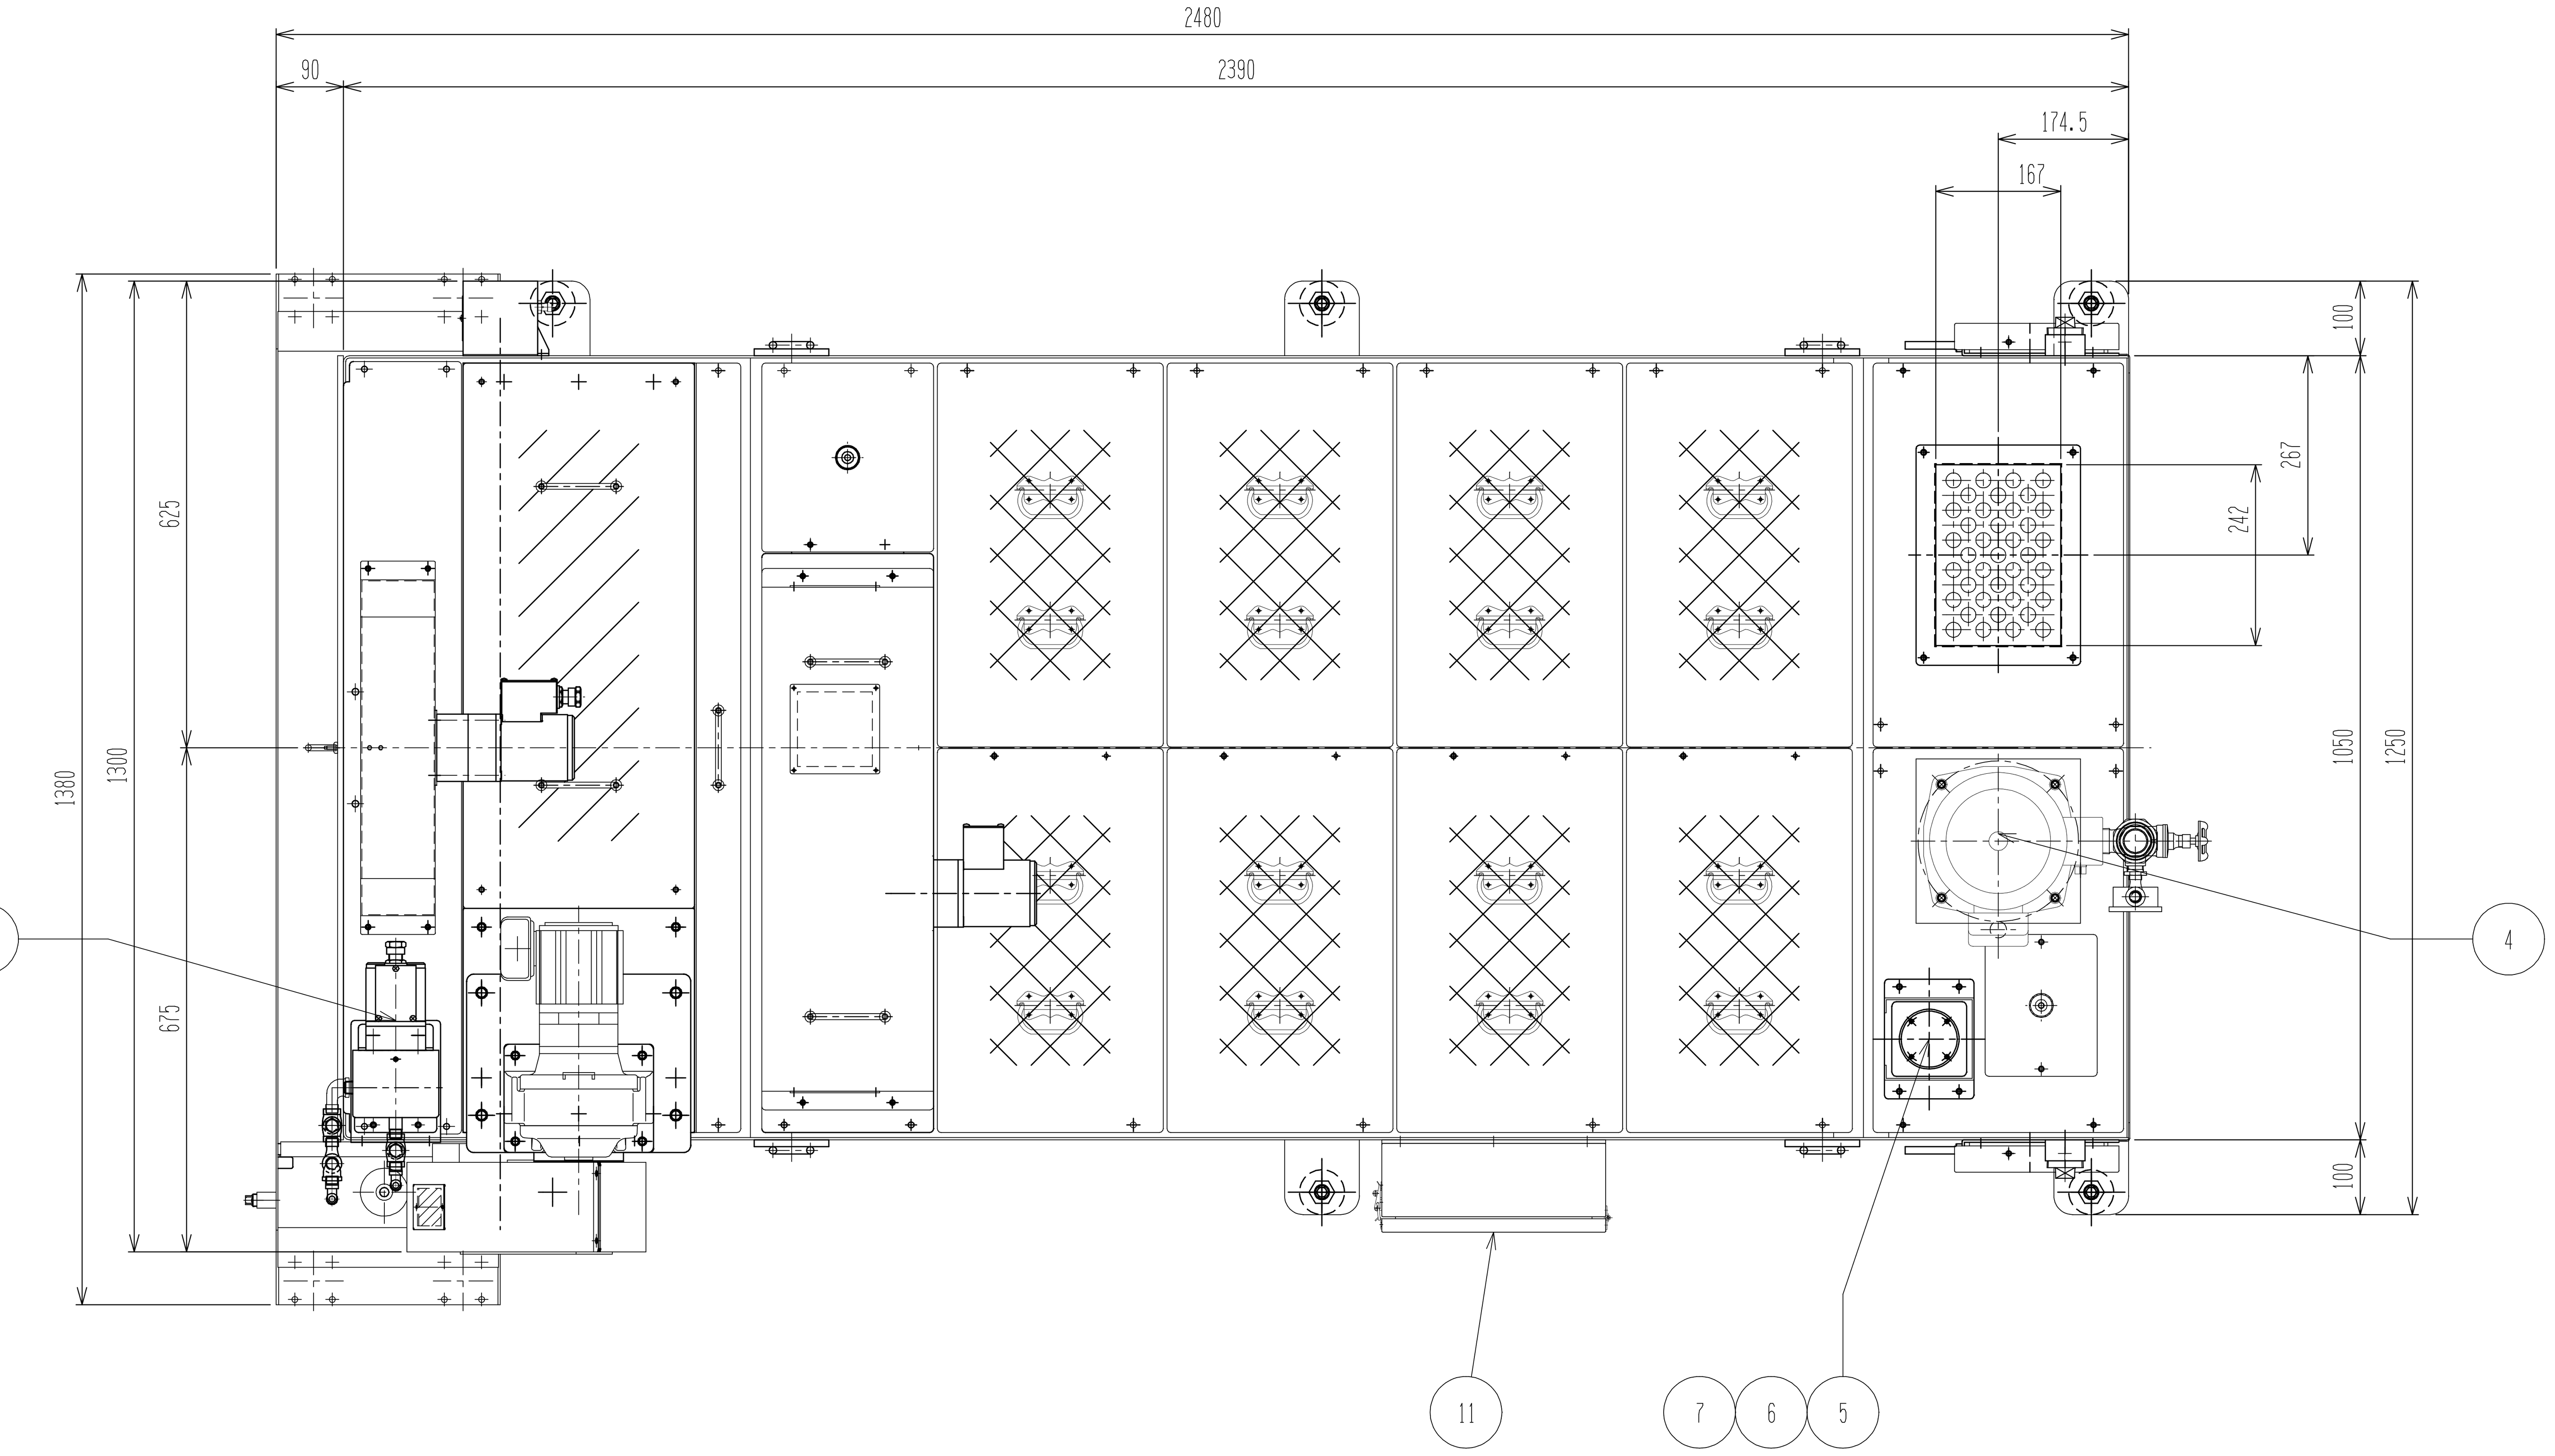

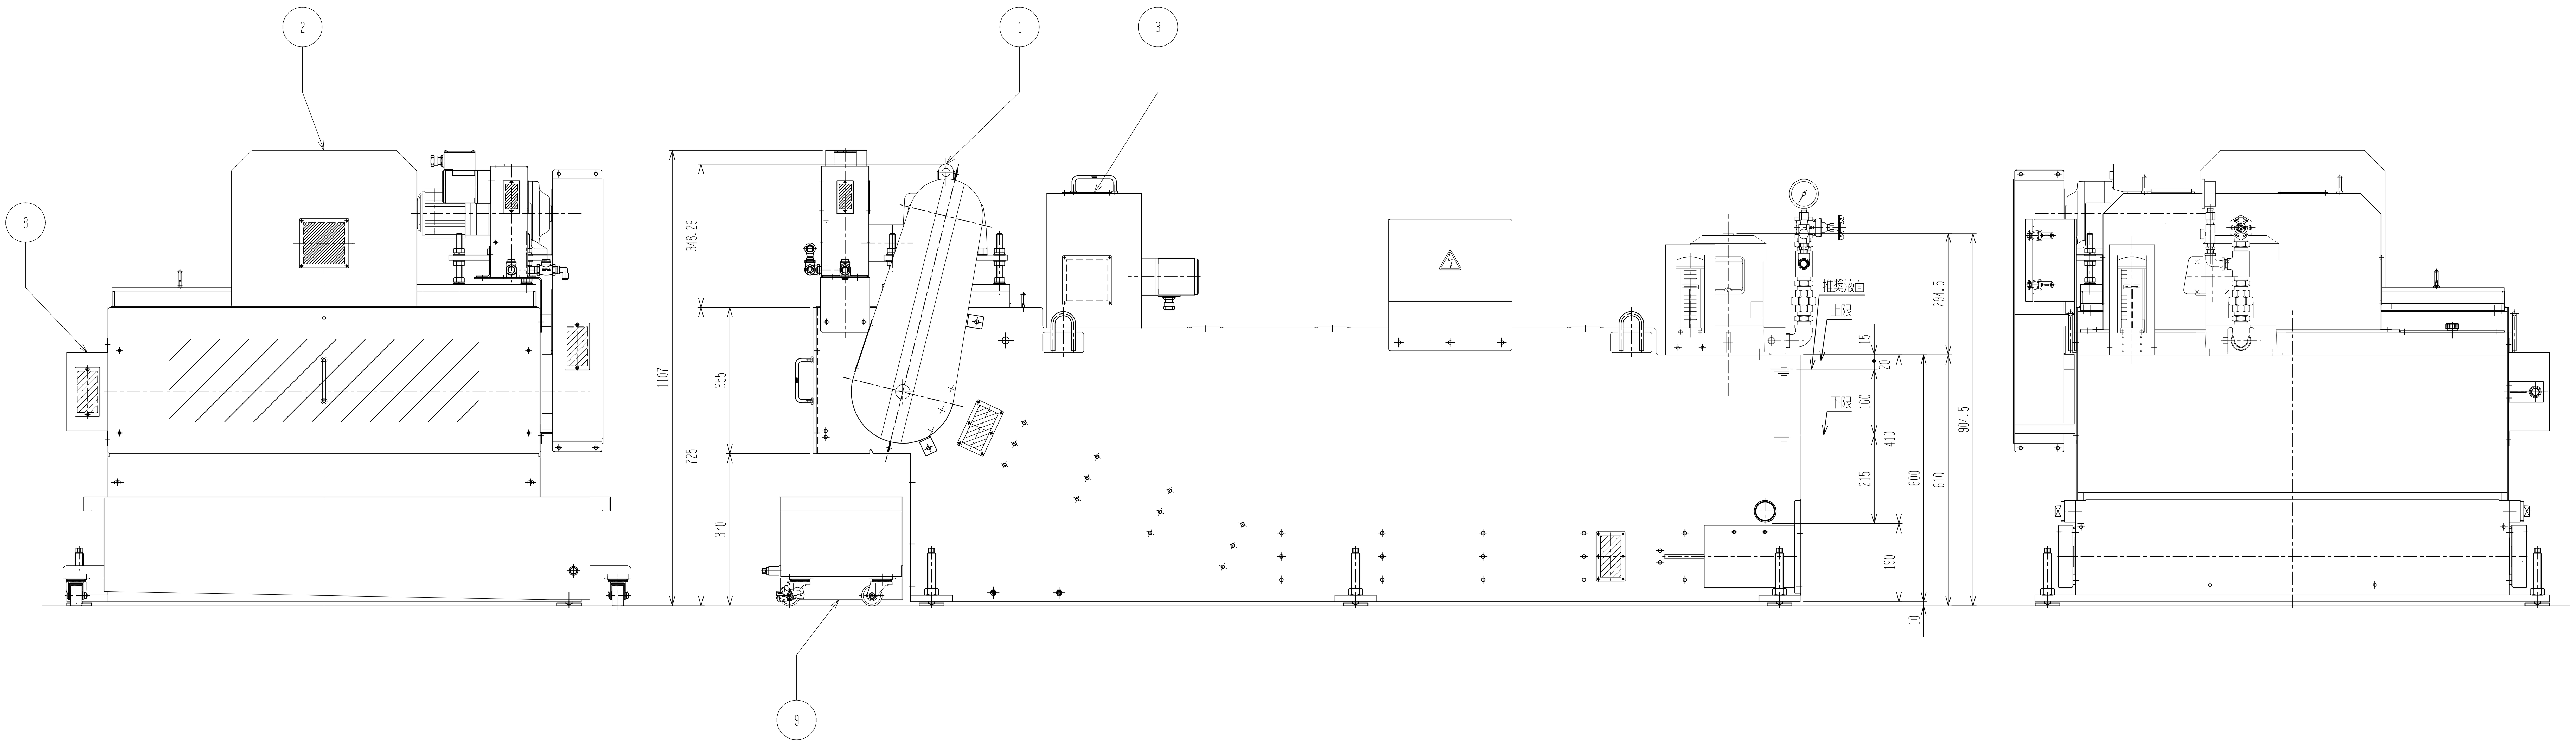

個数 QUANTITY	投影法 PROJECTION	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE	1:8	日付 DATE	2011/01/25
-				福原 FUKUHARA	福原 FUKUHARA	名称 NAME	SC-400VF60 計画図 標準仕様		
四国工業株式会社 SHIKOKU INDUSTRIES CO.,LTD.						図番 DRWG. NO.	040VF600000K-001A		

型式	SC-400VF60
使用クーラント	水溶性クーラント
処理量	200L/min
供給電源	200v-50/60Hz
装置重量	約1050kg
塗装色	B22-90B(Munsell:2.5Y9/1)
タンク液量	700L
推奨液量	655L
有効液量	365L

備考

☆表示(色：黒)タンク容量(L)、タンク重量(T)、チェーン型式
☆検査:水張検査(自主)
☆提出書類:取扱説明書(3部),ﾀﾝｸ検査済証

※特長

◆スラッジの堆積を防止
タンクと分離機構を一体化することにより、タンク内にスラッジが堆積しない構造になっています。

◆砥粒を排出
タンク底部に沈殿した砥粒を鉄粉切粉と共に排出します。

◆ゼロエミッションに対応
濾材などの消耗品を使用せずに分離することにより、優れた環境性能を実現しています。

※注記
1.マグネットコンベア駆動モーターは連続運転して下さい。
2.駆動チェーン、コンベアチェーンは定期的に張りを調整して下さい。
3.各ストレーナーは定期的に清掃して下さい。
4. [クロスハッチ]部は縞鋼鈑、[斜線]部は透明アクリル板です。